

สรุปผลการดำเนินงาน

Healthy Workplace Happy for life

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)



ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

การสนับสนุนองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน



กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน



กิจกรรม: ประกาศวัฒนธรรมองค์กรและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย



กิจกรรม: ประเมินการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการ

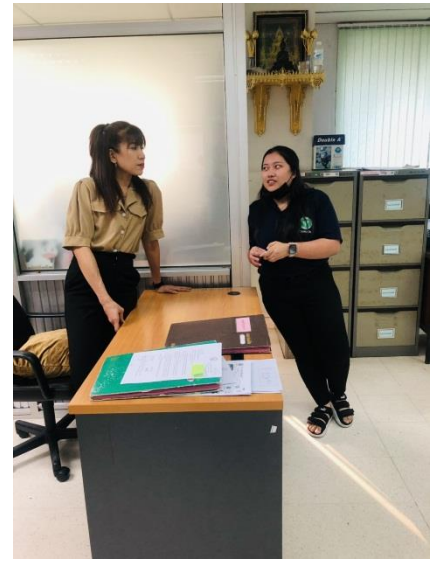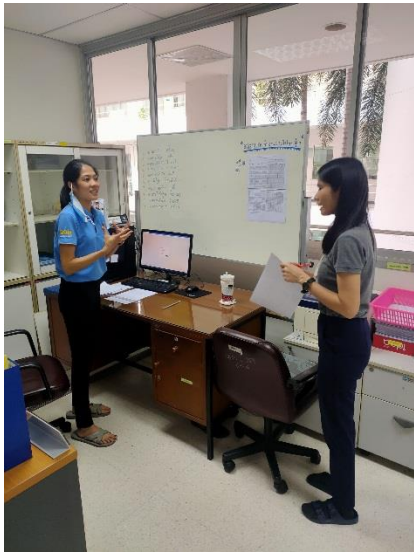

กิจกรรม: ประเมินการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการ



กิจกรรม: จัดทำบอร์ดสื่อสารข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม



สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา



กิจกรรมการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค: เติมทรายอะเบทในจุดน้ำขังรอบตึกศูนย์ห้องทุกสัปดาห์ที่4 ของเดือน และวางกรงดักหนูทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง






กิจกรรม: เติมทรายอะเบทในจุดน้ำขังรอบตึกศูนย์ห้องทุกสัปดาห์ที่4 ของเดือน และวางกรงดักหนูทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง



กิจกรรม: สะสาง สะอาด เป็นระเบียบ (ทุกวันศุกร์ก่อนกลับบ้าน)

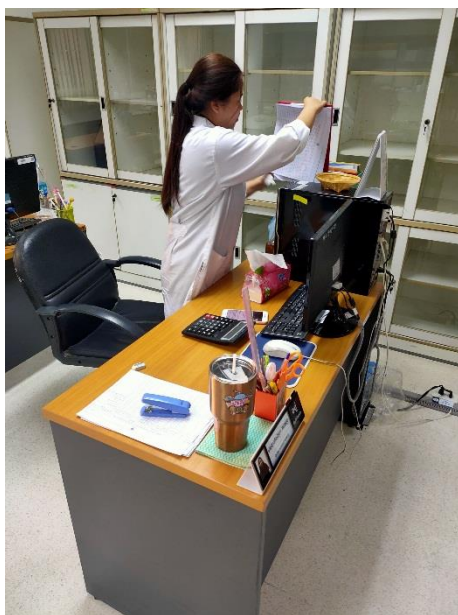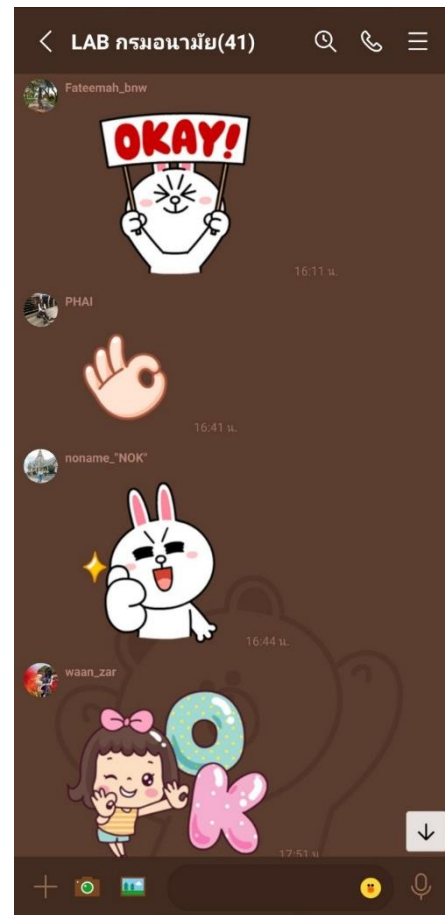

กิจกรรม: สะสาง สะอาด เป็นระเบียบ (ทุกวันศุกร์ก่อนกลับบ้าน)

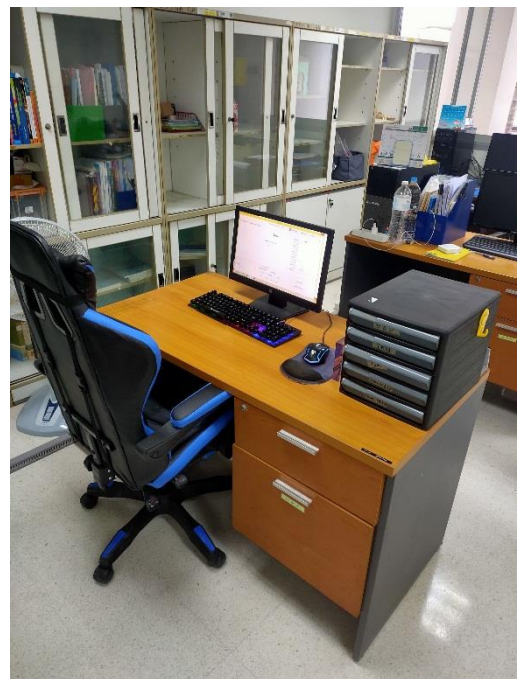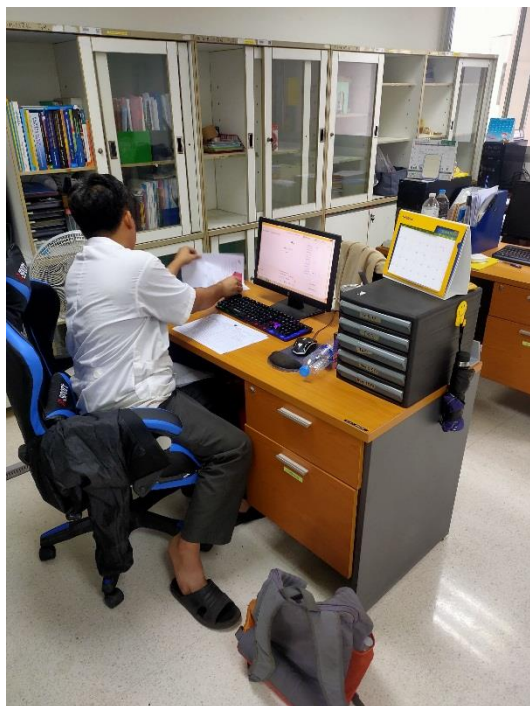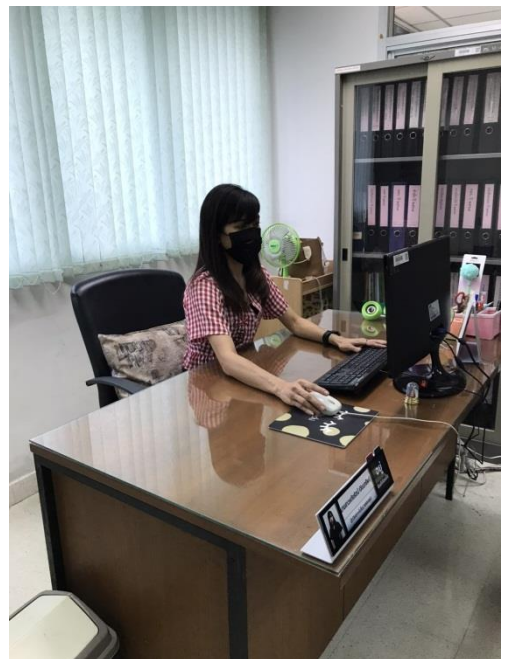

กิจกรรม: 5ส ทั้งหน่วยงาน (ทุกสัปดาห์ที่4 ของเดือน)

ก่อนทำ






หลังทำ



เกณฑ์ความปลอดภัย

กิจกรรม: จัดทำคู่มือความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

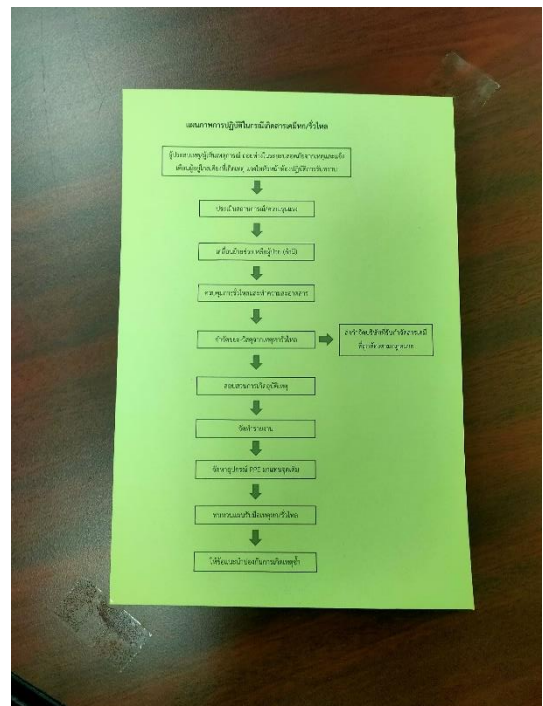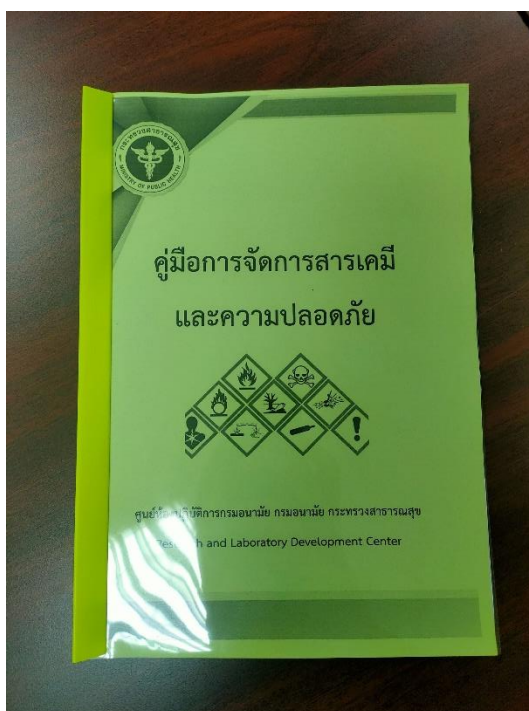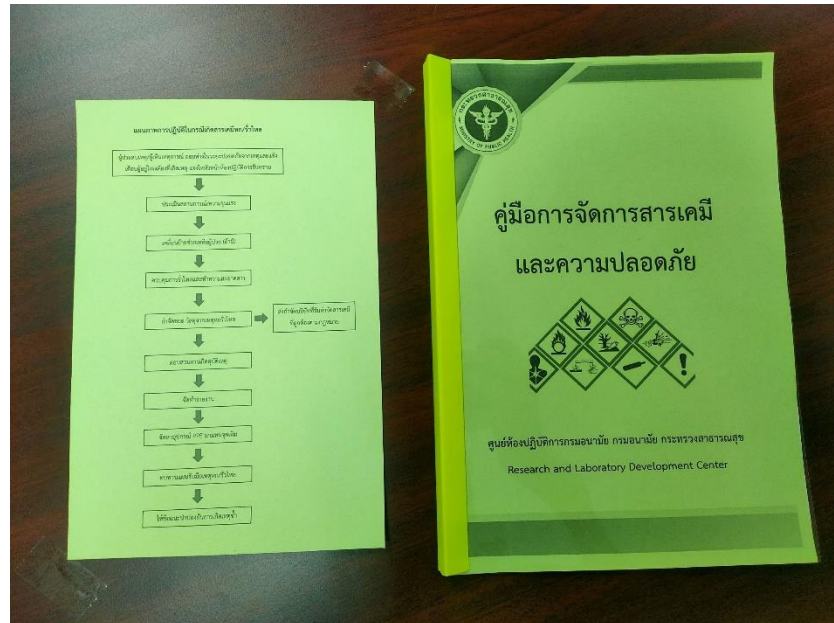


กิจกรรม: ตรวจสอบความสว่างของไฟฟ้าภายในอาคาร

1	 ศูนย์วิจัยพิษวิทยาและ พิษวิทยาคลินิก กรมอนามัย								
2	ผลการตรวจประเมินวัดระดับแสง				เกณฑ์กำหนด			สรุปผลการตรวจ	การดำเนินการแก้ไข
3	วันที่	เลขที่ห้อง	ตำแหน่ง	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	บริเวณลักษณะงาน	มาตรฐาน		ผ่าน/ไม่ผ่าน	กรณีไม่ผ่านเกณฑ์
4						ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสง	จุดที่ความเข้มของแสงต่ำสุด		
5	17/12/2563	1503	โต๊ะทำงานกลางห้อง	400	สำนักงาน	300	150	ไม่ผ่าน	รอดำเนินการ
6		1404	โต๊ะประชุมห้องผู้อำนวยการ	625	สำนักงาน	300	150	ไม่ผ่าน	รอดำเนินการ
7		1401	โต๊ะทำงานห้องรับตัวอย่าง	684	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ผ่าน	
8		1201	โต๊ะแพทย์ของ	865	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	รอดำเนินการ
9		1402	โต๊ะทำงานห้องซีฟเวอร์	439	สำนักงาน	300	150	ไม่ผ่าน	รอดำเนินการ
10		1506	กึ่งกลางห้องแพทย์ของ	445	สำนักงาน	300	150	ไม่ผ่าน	รอดำเนินการ
11		1403	กลางห้องครัว ชั้น 1	186	ห้องอาหาร	300	150	ผ่าน	รอดำเนินการ
12		1405	โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ	735	สำนักงาน	300	150	ไม่ผ่าน	รอดำเนินการ
13		1406	โต๊ะประชุมห้องประชุมเล็กชั้น1	641	สำนักงาน	300	150	ไม่ผ่าน	รอดำเนินการ
14		1301	ห้องแลปกลางชั้น1	400	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	รอดำเนินการ
15		1107	ห้องกรองน้ำ	142	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	รอดำเนินการ
16		1209	ห้องตรวจวัดสี	426	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	รอดำเนินการ

กิจกรรม: ตรวจสอบความสว่างของไฟฟ้าภายในอาคารแนวทางการแก้ไข


									
1									
2	ผลการตรวจประเมินวัดระดับแสง				เกณฑ์กำหนด			สรุปผลการตรวจ	การดำเนินการแก้ไข
3	วันที่	เลขที่ห้อง	ตำแหน่ง	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	บริเวณลักษณะงาน	มาตรฐาน		ผ่าน/ไม่ผ่าน	
4						ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสง	จุดที่ความเข้มของแสงต่ำสุด		
5		1404	โต๊ะประชุมห้องผู้อำนวยการ	625	สำนักงาน	300	150	ไม่ผ่าน	ลดจำนวนหลอดไฟ
6		1201	โต๊ะแพทย์ของ	865	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	ลดจำนวนหลอดไฟ
7		1405	โต๊ะทำงานผู้อำนวยการ	735	สำนักงาน	300	150	ไม่ผ่าน	ลดจำนวนหลอดไฟ
8		1406	โต๊ะประชุมห้องประชุมเล็กชั้น1	641	สำนักงาน	300	150	ไม่ผ่าน	ลดจำนวนหลอดไฟ
9		1301	ห้องแลปกลางชั้น1	400	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	เพิ่มหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
10		1107	ห้องกรองน้ำ	142	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	เพิ่มหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
11		1209	ห้องตรวจวัดสี	426	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	เพิ่มหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
12		1106	ห้องเครื่องซิง	326	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	เพิ่มหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
13		1105	ห้องตรวจวัด TKN	295	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	เพิ่มหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
14		1103	ห้อง ANION	451	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	เพิ่มหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
15		1102	ห้องไขมันและน้ำมัน	511	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	เพิ่มหรือเปลี่ยนหลอดไฟ
16		1101	ห้อง GC-MS	527	งานตรวจสอบน้ำ	600-700		ไม่ผ่าน	เพิ่มหรือเปลี่ยนหลอดไฟ

กิจกรรม: การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน

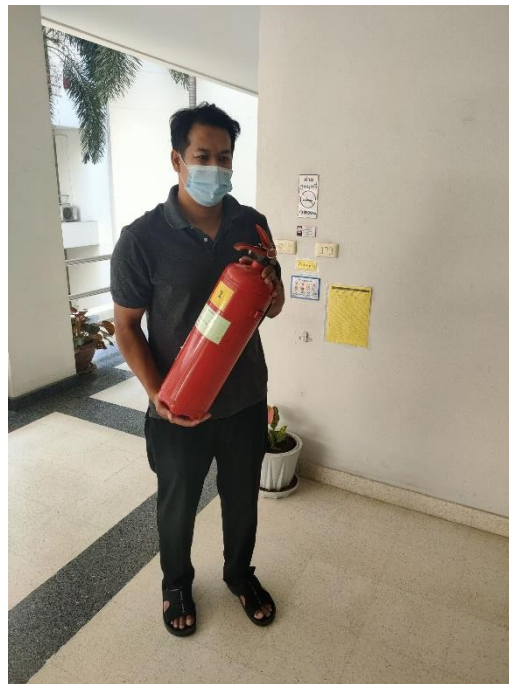

มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต

กิจกรรม: สำรวจความต้องการความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการใช้ Google form และการสื่อสารทางไลน์

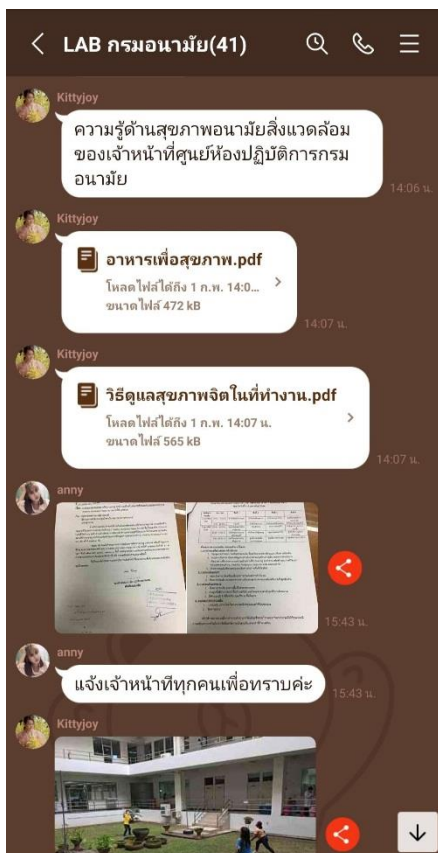

มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต

กิจกรรม: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างทำงาน 1 ครั้ง/วัน



กิจกรรม: เล่นกีฬากลางแจ้งทุกวันจันทร์



กิจกรรม: อบรมรณรงค์แปรงฟันหลังอาหารเที่ยงโดยใช้การสื่อสารทางไลน์



กิจกรรม: แลกของขวัญวันปีใหม่



กิจกรรม : ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

